

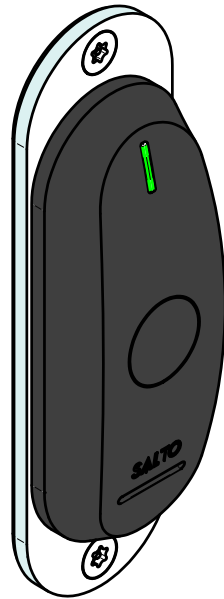


WR8001FS
WR9001FS
WR7001FS
WRH001FS

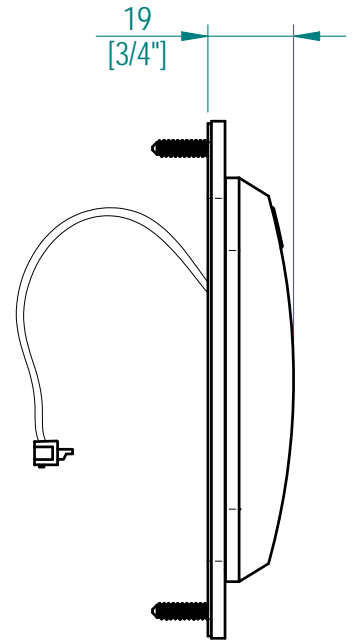

Proximity

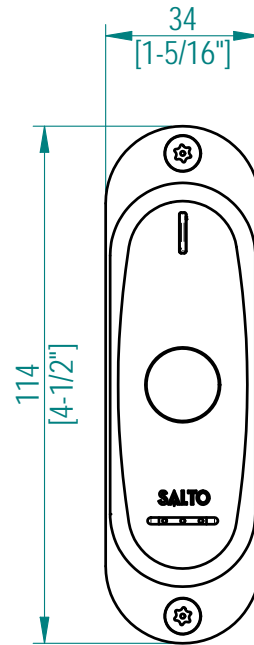

LEGIC®
MIFARE®
DESFire®
picopass®

HID iCLASS



Declaración de conformidad

Por medio de la presente Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun – Spain - CIF B20708517), declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE o la Directiva 89/336/EEC. Podrá encontrar una copia de la declaración de conformidad original en la siguiente dirección de Internet: <http://www.saltosystems.com>

Todos los modelos de proximidad son "Receiver class 3".



Declaration of conformity

By means of the present Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun - Spain - CIF B20708517), declares that this equipment fulfills the essential requirements and any other applicable or indispensable dispositions of the Directive 1999/5/CE or the Directive 89/336/EEC. You will be able to find a copy of the original declaration of conformity at the following Internet address: <http://www.saltosystems.com>

All proximity models are "Receiver class 3".



Déclaration de conformité

Par le biais de celle-ci, Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun – Spain - CIF B20708517), déclare être conforme aux normes essentielles et n'importe quelles autres dispositions applicable et exigibles des Directives 1999/5/CE ou 89/336/EEC. Vous pourrez trouver une copie de la déclaration de conformité originale sur le site internet suivant: <http://www.saltosystems.com>

Tous les modèles de proximité sont "Receiver class 3".



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 – 20180 Oiartzun – Spanien – UID-Nr. B20708517), dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG bzw. 89/336/EWG befindet. Die Kopie der Konformitätserklärung im Originalwortlaut ist auf folgender Website zu finden: <http://www.saltosystems.com>

Alle Proximity-Modelle sind "Receiver class 3".

CABLEADO WIRING ANSCHLUSS CABLAGE

Conexiones entre el lector y la unidad de control
Reader-control electrical connections

Elektrischer Anschluss Wandleser-Steuereinheit
Connexions électriques entre le lecteur et le carte de gestion

(E)

(D)

(F)


Nota 1 : Los cables 2 & 3 deben pertenecer al mismo par trenzado.
Nota 2 : Los cables 4 & 3 deben pertenecer al mismo par trenzado.
Nota 3 : Para alcanzar 100 m (328 ft) entre el lector y el control, utilizar cable tipo UTP CAT 5 y respetar lo descrito en la Nota 1 y 2. (Solo CU5000)

Note 1 : Anschluss 2 & 3 müssen mit einem verdrehtem Aderpaar geführt werden.
Note 2 : Anschluss 3 & 4 müssen mit einem verdrehtem Aderpaar geführt werden.
Note 3 : Um die Entfernung von 100 m zwischen Wandleser und zu Steuereinheit zu gewährleisten, muss ein Kabel von Typ UTP CAT 5 verwendet und lt. Beschreibung angeschlossen werden. (Nur CU5000)

Nota 1 : L'accompagnant du connecteur 2 doit être raccordé sur le connecteur 3.
Nota 2 : L'accompagnant du connecteur 4 doit être raccordé sur le connecteur 3.
Nota 3 : Il ne doit pas avoir plus de 100 m entre le lecteur et l'unité de contrôle. Vous devez utiliser une câble UTP CAT 5 pour faire vos raccordements. (Seulement pour CU5000)

(Eng)

Note 1 : 2 & 3 wires have to belong to the same twisted pair.
Note 2 : 4 & 3 wires have to belong to the same twisted pair.
Note 3 : To reach 100 m (328 ft) between the reader and the control unit, the cable has to be UTP CAT 5 type and the technician has to make the connections shown above. (Only CU5000)

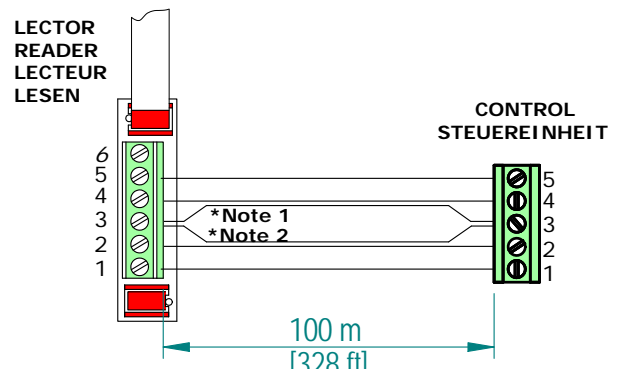

***Note 3**

Rango de funcionamiento recomendado entre -20°C / +70°C sin formación de hielo.
Recommended temperature range : -20°C/ +70°C without ice-formation.
Empfohlene Betriebstemperatur : -20°C/+70°C ohne Eisbildung.
Conditions recommandées de temperature : -20°C/ +70°C sans congélation.

PLANTILLA TEMPLATE SCHABLONE GABARIT DE PERCAGE

