




LECTORES
 READERS
 WANDLESER
 LECTEURS


SALTO
 inspired access

WRM 1000 E
WRM 2000 E





i-Button


WRM 6000 E



Smart





WRM 8000 E
WRM 8001 E
WRM 7000 E
WRM 7001 E
WRM H000 E
WRM H001 E






Proximity

LEGIC
 pico*pass*[®]
HID iCLASS




MONTAJE
 ASSEMBLY
 MONTAGE

WRMxxxxE

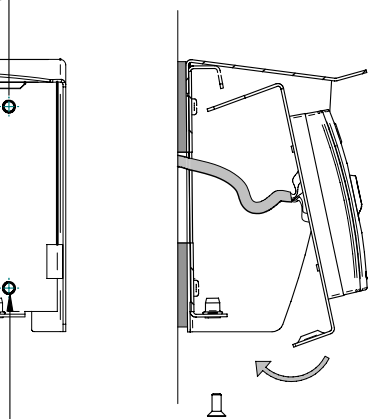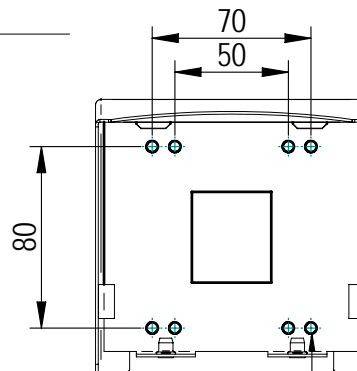
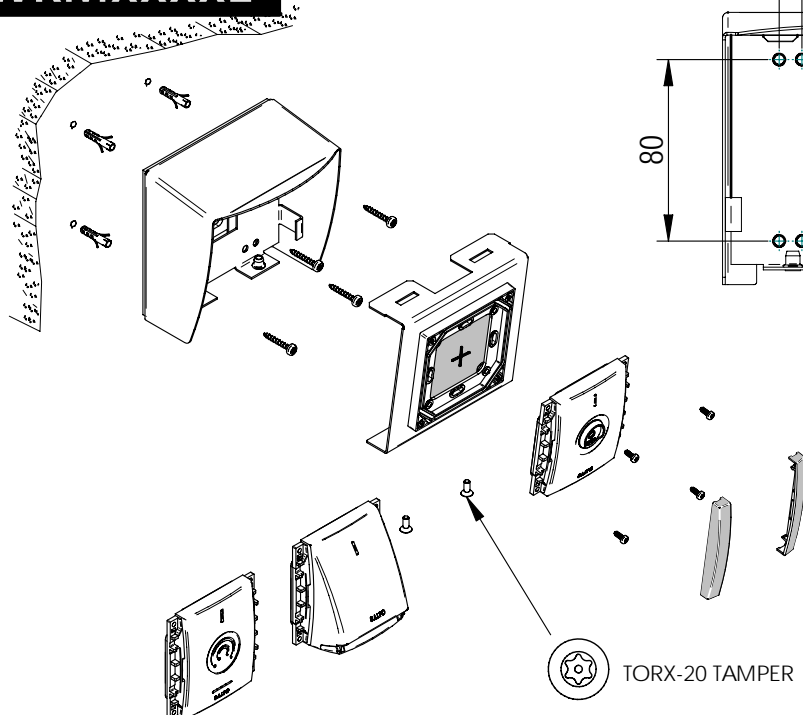


FOR A PROPER PLACING,
 MARK 4 HOLES USING THE SHELTER.
 PARA UNA CORRECTA COLOCACION
 MARCAR 4 AGUJEROS CON LA CUBIERTA


WRM 2000 EK

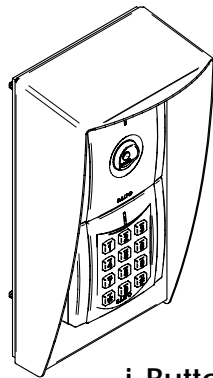



i-Button

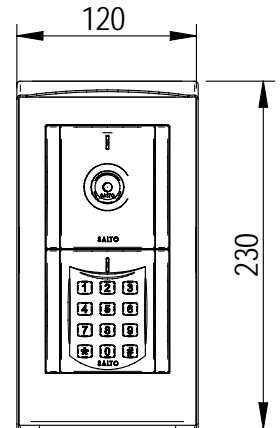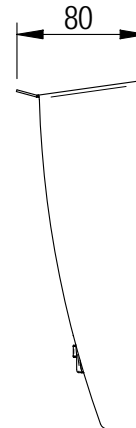


WRM 6000 EK

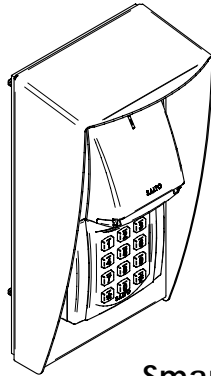



Smart

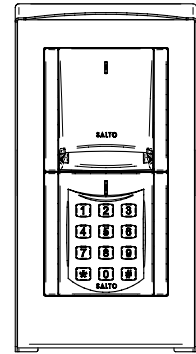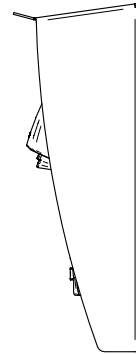

WRM 8000 EK
WRM 8001 EK
WRM 7000 EK
WRM 7001 EK
WRM H000 EK
WRM H001 EK

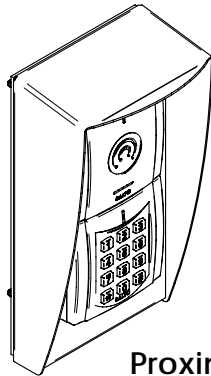

Proximity

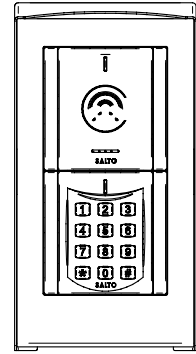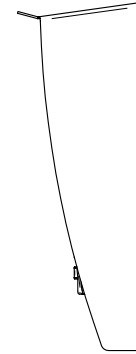

E

Declaración de conformidad

Por medio de la presente Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun - Spain - CIF B20708517), declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE o la Directiva 89/336/EEC. Podrá encontrar una copia de la declaración de conformidad original en la siguiente dirección de Internet: <http://www.saltosystems.com>

Todos los modelos de proximidad son "Receiver class 3".

F

Déclaration de conformité

Par le biais de celle-ci, Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun - Spain - CIF B20708517), déclare être conforme aux normes essentielles et n'importe quelles autres dispositions applicables et exigibles des Directives 1999/5/CE ou 89/336/EEC. Vous pourrez trouver une copie de la déclaration de conformité originale sur le site internet suivant: <http://www.saltosystems.com>

Tous les modèles de proximité sont "Receiver class 3".

Eng

Declaration of conformity

By means of the present Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun - Spain - CIF B20708517), declares that this equipment fulfills the essential requirements and any other applicable or indispensable dispositions of the Directive 1999/5/CE or the Directive 89/336/EEC. You will be able to find a copy of the original declaration of conformity at the following Internet address: <http://www.saltosystems.com>

All proximity models are "Receiver class 3".

D



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Salto Systems S.L. (Pol. Lanbarren C/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun - Spanien - UID-Nr. B20708517), dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG bzw. 89/336/EWG befindet. Die Kopie der Konformitätserklärung im Originalwortlaut ist auf folgender Website zu finden: <http://www.saltosystems.com>

Alle Proximity-Modelle sind "Receiver class 3".

WRMxxxxEK

Conexión a :
Connection to:
Anschluss für:
Connexion vers:
WRM 2000
WRM 6000
WRM 8000
WRM 8001
WRM 7000
WRM 7001
WRM H000
WRM H001

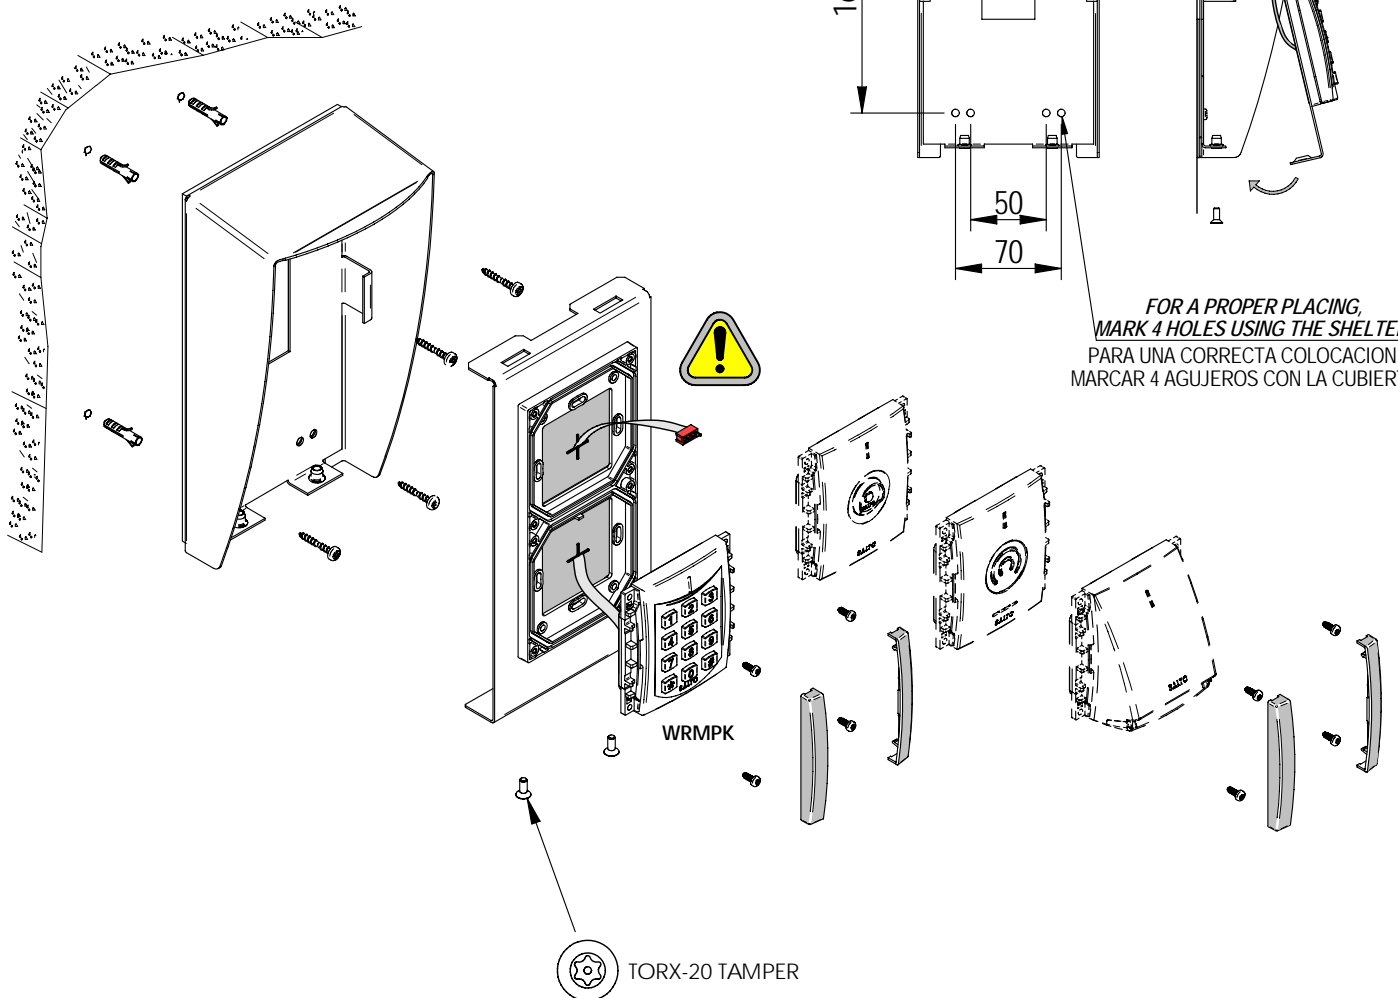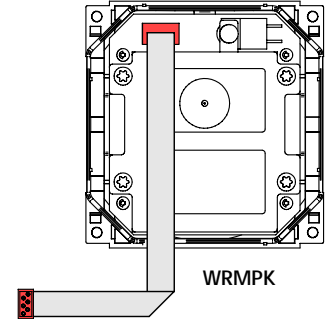

WRM 1000 E

CABLEADO WIRING ANSCHLUSS CABLAGE

Conexiones entre el lector y la unidad de control / Elektrischer Anschluss Wandleser-Steuereinheit / Connexions électriques entre le lecteur et le carte de gestion

E

Nota 1 : Los cables GND & RD deben pertenecer al mismo par trenzado.

Nota 2 : Para alcanzar 50 m. entre el lector y el control, utilizar cable tipo UTP CAT 5 y respetar lo descrito en la Nota 1

Nota 3 : Conexiones calefactor.

Nota 5 : Para alcanzar 100 m, entre el calefactor y la fuente de alimentación, utilizar cable de red de 3 núcleos y 0.75 mm² de área de conductor por núcleo.

Eng

Note 1 : GND & RD wires have to belong to the same twisted pair.

Note 2 : To reach 50 m between the reader and the control unit, the cable has to be UTP CAT 5 type and the technician has to make the connections shown above.

Note 3 : Heater connetions.

Note 5 : To reach 100m (between the heater and the power supply), the cable has to be a main cable, three cores, 0.75 mm² conductive area per core.

D

Note 1 : Anschluss GND & RD müssen mit einem verdrehtem Adernpaar geführt werden.

Note 2 : Um die Entfernung von 50 m zwischen Wandleser und zu Steuereinheit gewährleisten, muss ein Kabel von Typ UTP CAT5 verwendet und lt.Beschreibung angeschlossen werden.

Note 3 : Anschluss Heizung.

Note 5 : Um zwischen Heizung Netzteil 100m zu erreichen, verwenden Sie ein Kabel 3x0,75mm².



F

Nota 1 : Utiliser une paire torsadée pour raccorder les bornes RD et GND.

Nota 2 : Il ne doit pas y avoir plus de 50 m. entre le lecteur et l'unité de contrôle. Vous devez utiliser une câble UTP CAT 5 pour faire vos raccordements.

Nota 3 : Résistance chauffante.

Nota5 : Pour atteindre les 100 mètres entre la résistance chauffante et l'alimentation, il est nécessaire d'utiliser un câble de réseau à 3 noyaux, 0,75mm² de surface conductrice par noyau.

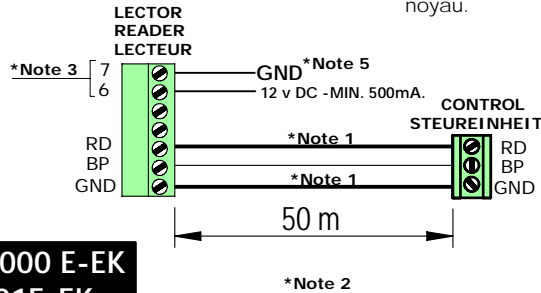

WRM 1000 E

WRM 2000 E-EK/WRM 6000 E-EK/WRM 7000 E-EK WRM 7001 E-EK/WRM 8000 E-EK/W8001E-EK WRM H000 E-EK/WRM H001 E-EK

Conexiones entre el lector y la unidad de control / Reader-control electrical connections

Elektrischer Anschluss Wandleser-Steuereinheit / Connexions électriques entre le lecteur et le carte de gestion

E

Nota 1 : Los cables 2 & 3 deben pertenecer al mismo par trenzado.

Nota 2 : Los cables 4 & 3 deben pertenecer al mismo par trenzado.

Nota 3 : Para alcanzar 100 m. entre el lector y el control, utilizar cable tipoUTP CAT 5 y respetar lo descrito en la Nota 1 y 2. (Sólo CU5000)

Nota 4 : Conexiones calefactor.

Nota 5 : Para alcanzar 100 m, entre el calefactor y la fuente de alimentación, utilizar cable de red de 3 núcleos y 0.75 mm² de área de conductor por núcleo.

Eng

Note 1 : 2 & 3 wires have to belong to the same twisted pair.

Note 2 : 4 & 3 wires have to belong to the same twisted pair.

Note 3 : To reach 100 m between thereader and the control unit, the cable has to be UTP CAT 5 type and the technician has to make the connections shown above. (Only CU5000)

Note 4 : Heater connections.

Note 5 : To reach 100m (between the heater and the power supply), the cable has to be a main cable, three cores, 0.75 mm² conductive area per core.

D

Note 1 : Anschluss 2 & 3 müssen mit einem verdrehtem Adernpaar geführt werden.

Note 2 : Anschluss 3 & 4 müssen mit einem verdrehtem Adernpaar geführt werden.

Note 3 : Um die Entfernung von 100 m zwischen Wandleser und Steuereinheit zu gewährleisten, muss ein Kabel von Typ UTP CAT 5 verwendet und lt.Beschreibung angeschlossen werden. (Nur CU5000)

Note 4 : Anschluss Heizung.

Note 5 : Um zwischen Heizung Netzteil 100m zu erreichen, verwenden Sie ein Kabel 3x0,75mm².

F



Nota 1 : L'accompagnant du connecteur 2 doit être raccordé sur le connecteur 3.

Nota 2 : L'accompagnant du connecteur 4 doit être raccordé sur le connecteur 3.


Nota 3 : Il ne doit pas avoir plus de 100 m entre le lecteur et l'unité de contrôle. Vous devez utiliser une câble UTP CAT 5 pour faire vos raccordements.(CU5000 Uniquement)

Nota4 : Résistance chauffante.


Nota5 : Pour atteindre les 100 mètres entre la résistance chauffante et l'alimentation, il est nécessaire d'utiliser un câble de réseau à 3 noyaux, 0,75mm² de surface conductrice par noyau.

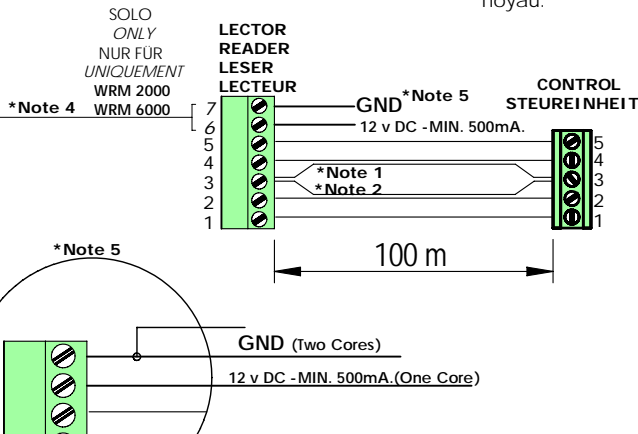

WRM 2000 E



WRM 6000 E



WRM 8000 E
WRM 8001 E
WRM 9000 E
WRM 9001 E
WRM 7000 E
WRM 7001 E
WRM H000 E
WRM H001 E



WRMPK

WRM 8000 E-EK/WRM 8001 E-EK WRM H000 E- EK/WRM H001 E-EK

ATENCIÓN- Información para un correcto funcionamiento.
ATTENTION- Information for a good functioning.
ACHTUNG- Wichtig für eine ordnungsgemäße Funktion
ATTENTION- Information pour un bon fonctionnement.

